


HM PY 100509

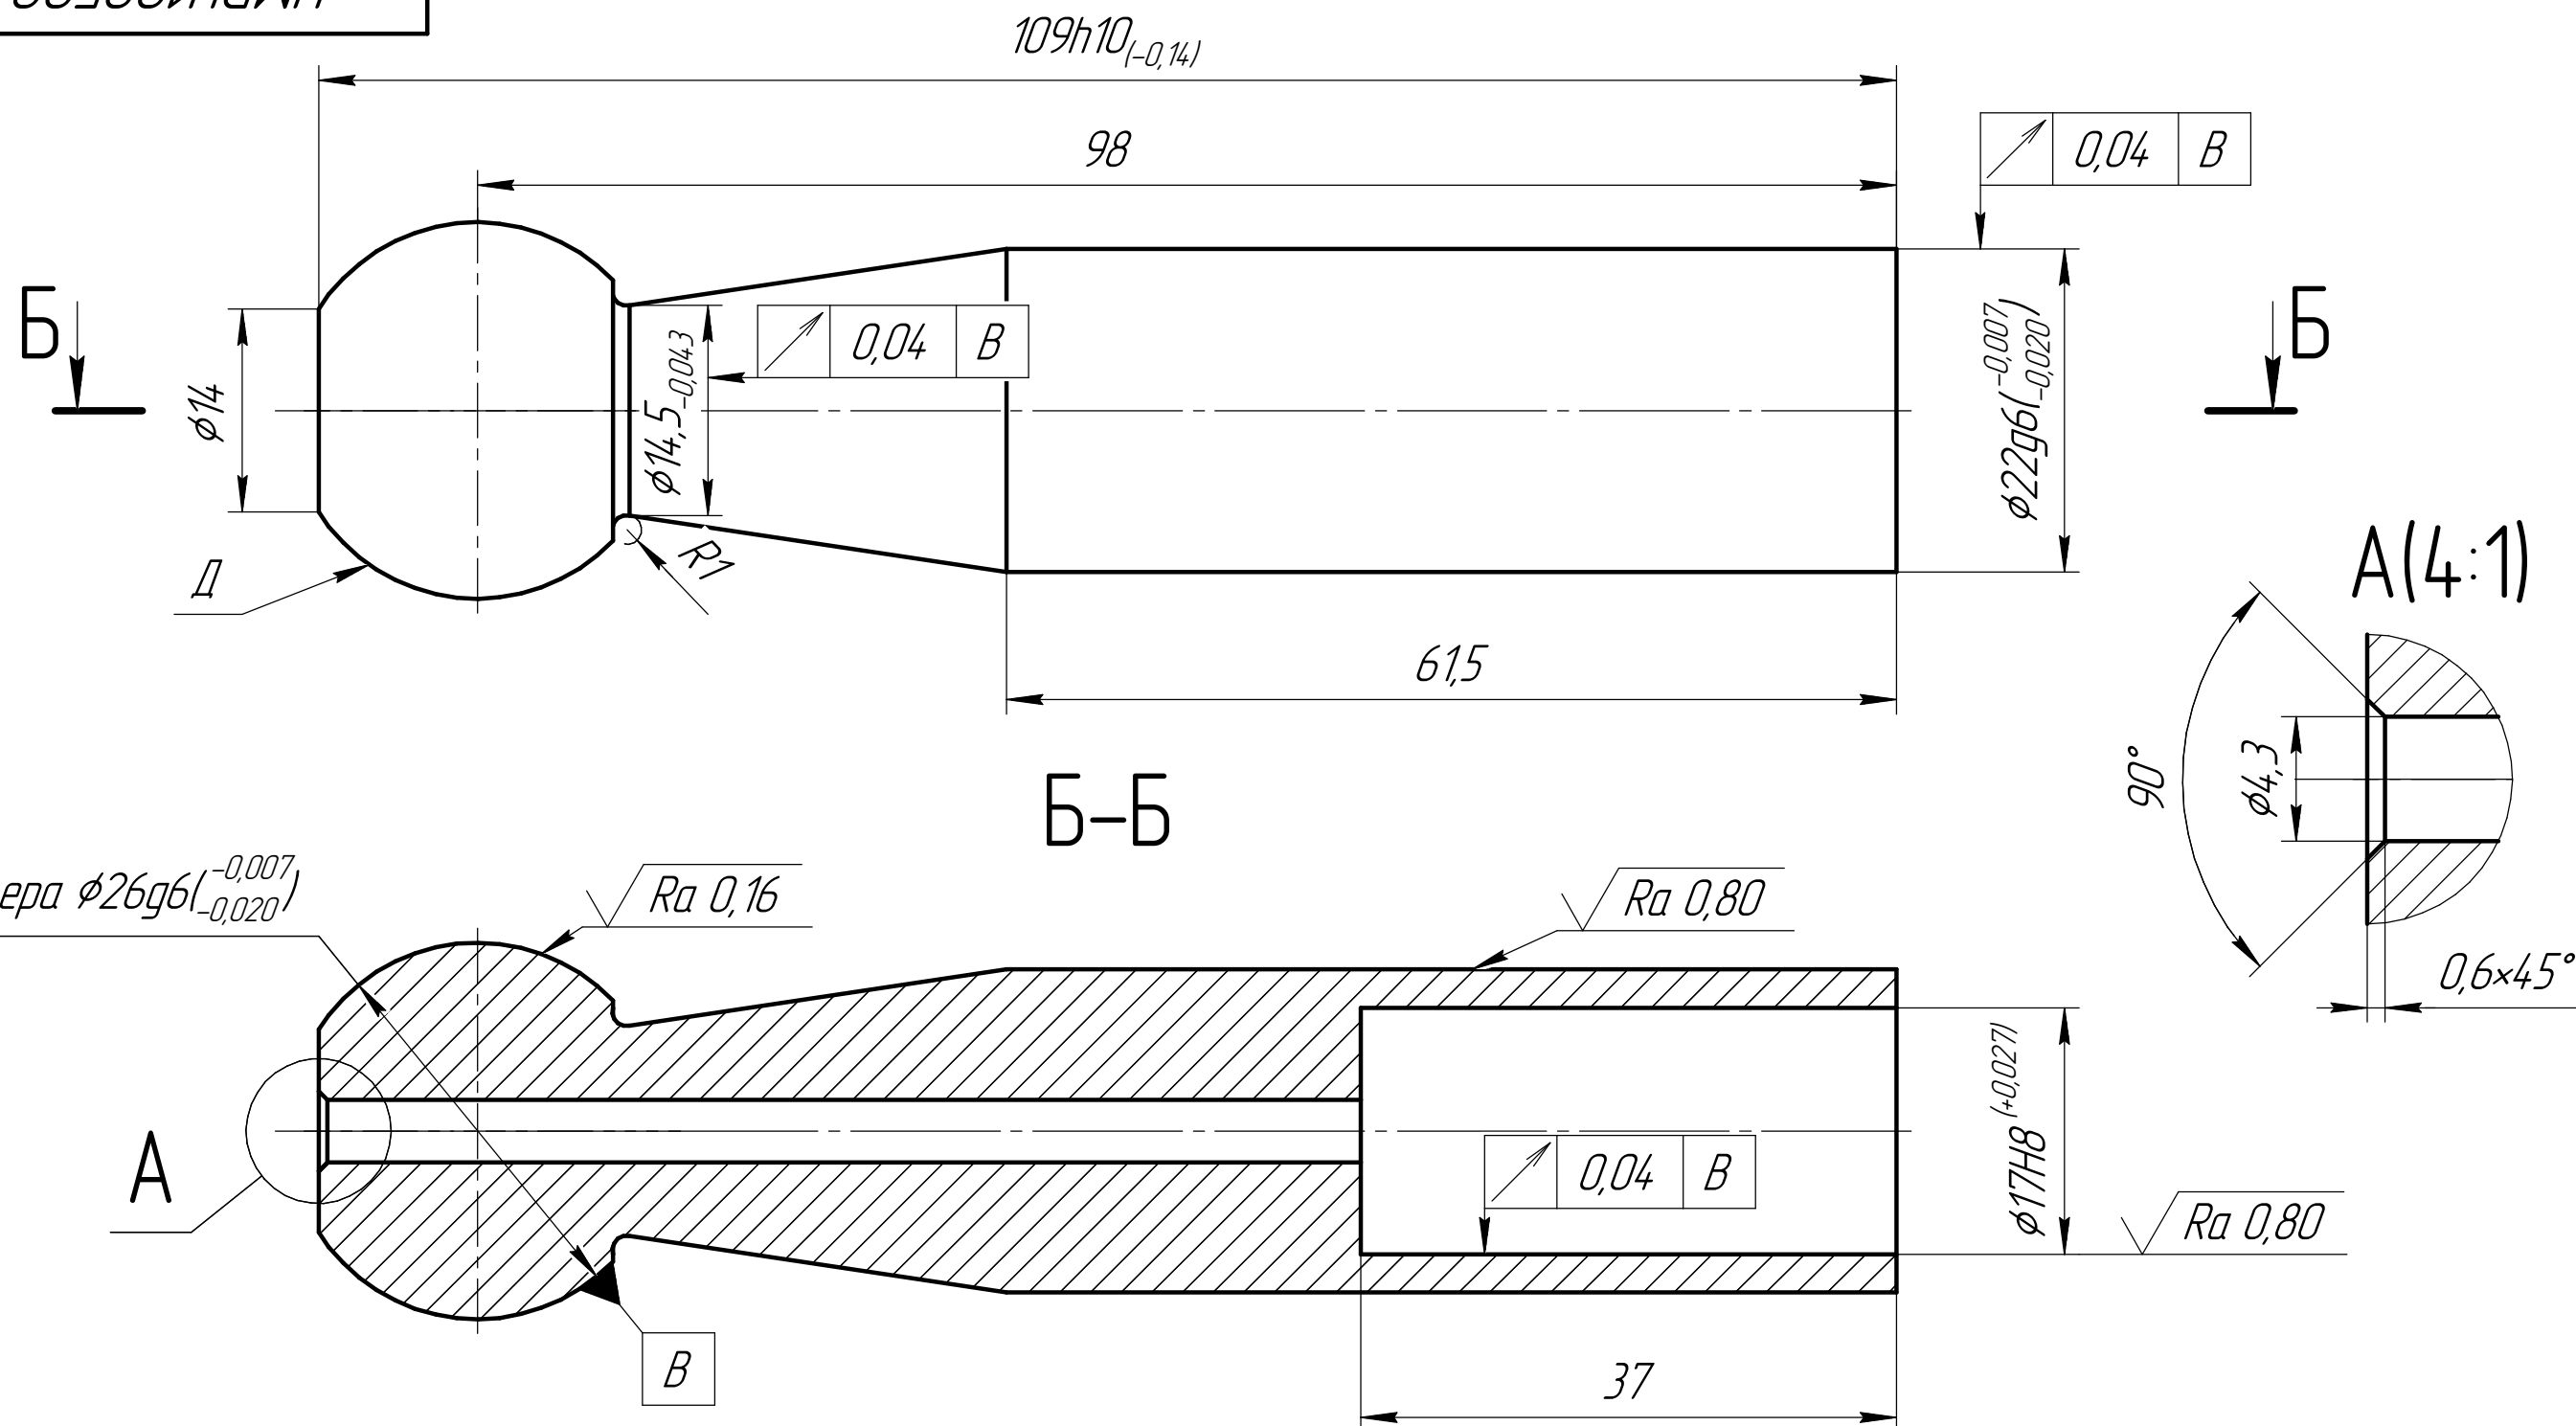

- 1 Допускается замена материала на сталь 30ХГСА ГОСТ 4543-2016.
- 2 32...35 HRC.
- 3 Поверхность Д азотировать на глубину 0,25...0,32мм.
- 4 Твердость азотированного слоя сферы Д на глубину 0,2мм HV≥450.
- 5 Твердость на поверхности сферы Д HV≥850.
- 6 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-т.
- 7 Общие допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2-К.
- 8 Неуказанные острые кромки притупить 0,2×45°.

					НМРЧ100509						
					Шун	Лист		Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					0,24	2:1	
Разраб.		Трусов									
Пров.		Вашурин									
Т.контр.						Лист		Листов		1	
Н.контр.		Соловьев			Сталь 30Х3МФ ГОСТ 4543-2016						
Чтл											